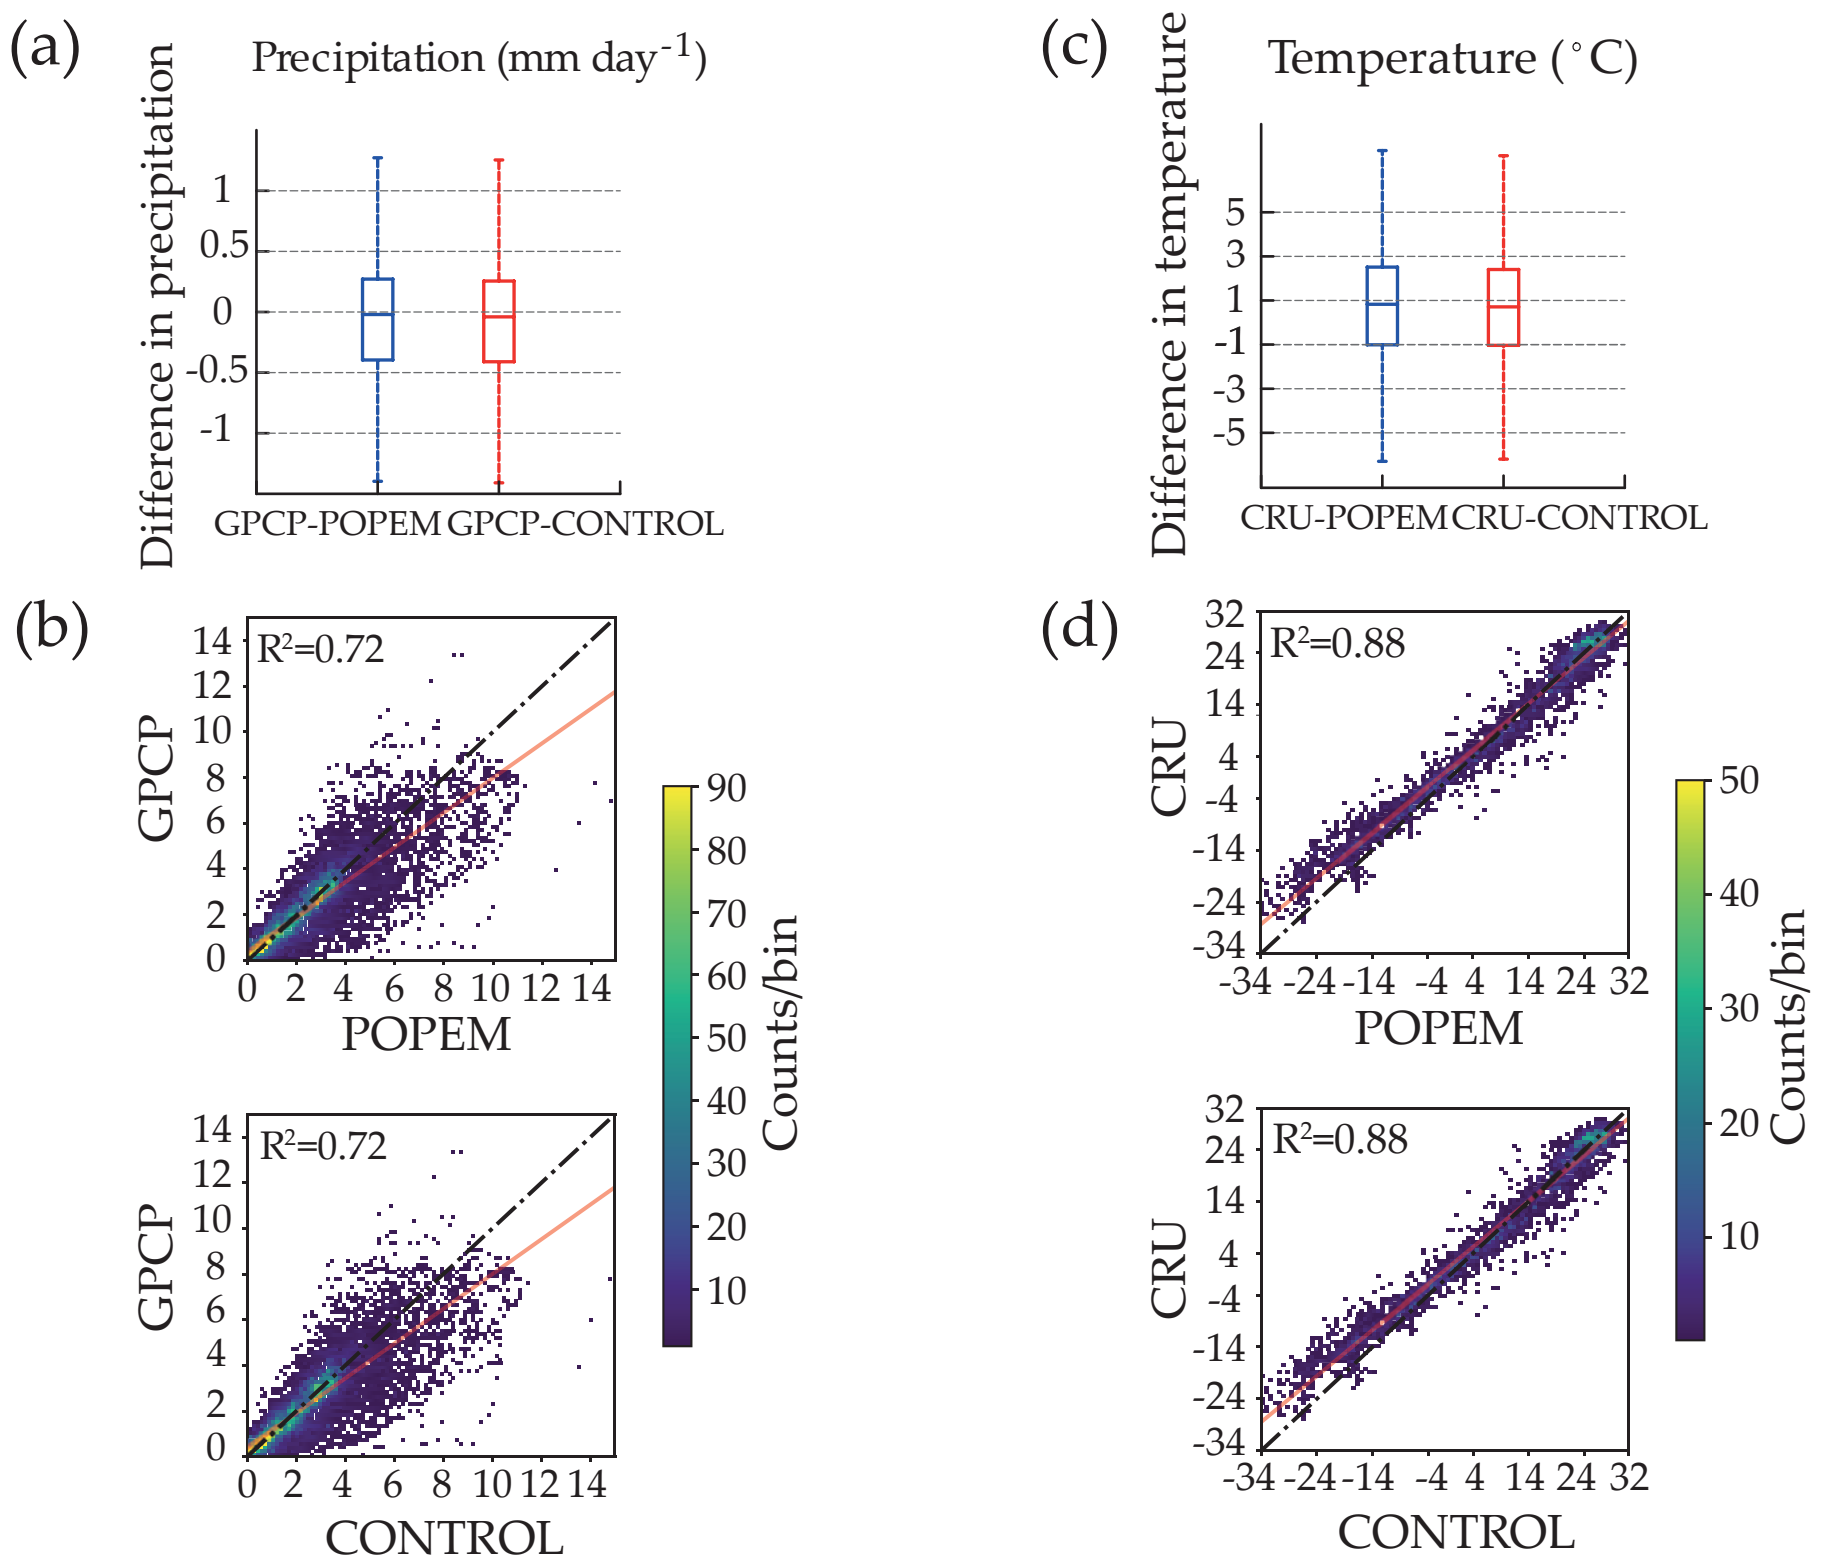
(a)
Precipitation (mm day-1)
Difference in precipitation
1
0.5
0
-0.5
-1
GPCP-POPEM
GPCP-CONTROL
(c)
Temperature (°C)
Difference in temperature
5
3
1
-1
-3
-5
CRU-POPEM
CRU-CONTROL
(b)
R²=0.72
GPCP
POPEM
R²=0.72
GPCP
CONTROL
Counts/bin
(d)
R²=0.88
CRU
POPEM
R²=0.88
CRU
CONTROL
Counts/bin